


๖๓ ๕



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศักดิ์  
เรื่อง การติดตั้งป้ายที่มีน้ำหนักห้าดิบในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒

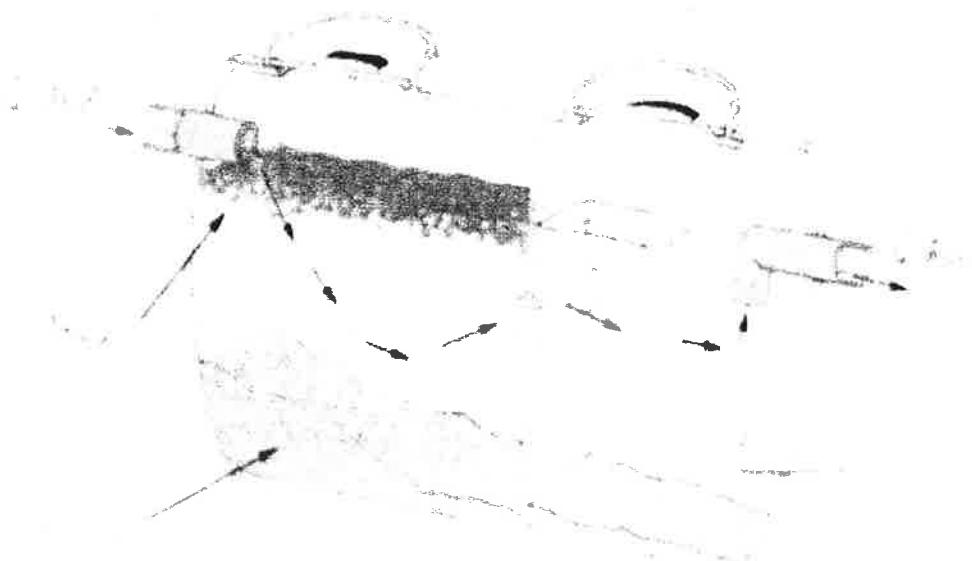

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศักดิ์  
ตำบลเจริญศักดิ์ จังหวัดสกลนคร

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์  
เรื่อง การติดตั้งป้ายดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ.๒๕๖๕

\*\*\*\*\*


หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ว่าด้วยการติดตั้งป้องกันไขมันบำบัดน้ำเสียใน  
อาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

เหตุผล

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้  
ความสำคัญกับการจัดระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชนและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการ  
ปรับปรุงคุณภาพให้น้ำดีขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักใน  
การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย และประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ และพระราชบัญญัติสภากาชาดและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  
๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้อง  
ตราข้อบัญญัตินี้

\*\*\*\*\*



## ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

เรื่อง การติดตั้งป้ายติดไว้บนบ้านเดียวกันในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ และนายอำเภอ เจริญศิลป์ จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรื่อง การติดตั้งป้ายติดไว้บนบ้านเดียวกันในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารตำบลเจริญศิลป์ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์หรือข้อบังคับ กฎระเบียบ และคำสั่งอื่น ได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

### ข้อ ๔ ข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“ป้ายติดไว้บนบ้าน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แนกจานวนพากน้ำมันและไขมันออกจากหน้าซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“ภาระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใด ที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำธาร โถง ลักษณะ แม่น้ำ ทะเล แหล่งน้ำสาธารณะ และน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเขื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกอาชีพกรุงรัฐฯ หรือส่วนตำบลเจริญศิลป์

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า บล็อดอฟฟิศ ค่ารับบริหารส่วนตำบลและพนักงานอิคิวกรุงรัฐฯ รายงานตัวลงเจริญศิลป์ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับโดยคำแนะนำ ระหว่างวันที่ออกให้ไว้จนกว่าจะมีกฎหมาย ฉะนี้เป็นไปได้ด้วยวิธีทางการเงินที่ดูแลรักษาความสะอาดและไม่เสื่อมเสีย เช่นเดียวกับมาตรฐานที่ดีที่สุด ของประเทศไทย

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ติดตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือใส่ใบสูตรแห้งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษาเก็บขั้นน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ้อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวังโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และจะต้องดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเงินการบัญชีตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิ เช่น พื้นที่บ้านภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗๖๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทักษิณ มาษร)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

เห็นชอบ

(นายสมชาย จันทร์งาม)

นายอำนวยเจริญศิลป์

# អចិន្តិថតក្រុងប្រព័ន្ធនាមី

សំរាប់រាយការណាស់រដ្ឋមន្ត្រី


រោងក្រោង

น้ำที่จะงานครัว PVC. Ø2"-3"

บ่อพักซึ่งมีขนาดสี่เหลี่ยมสี่หน้ารูป平行ปิรามิดเป็นหน้าตาก 0.40x0.50x1


(ห่วงอนุรักษ์ พื้นที่ของอาชา)

ห้องน้ำออกแบบให้เป็นร่องรั้ว PVC Ø 2"-3"

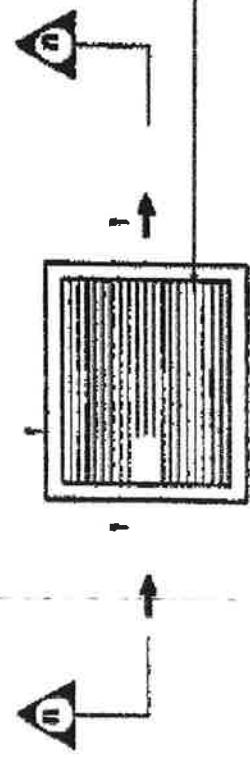

### แบบร่องรั้ว PVC Ø2"-3"

การติดตั้งห้องน้ำ PVC Ø2"-3"  
+ ระบบท่อเดิน

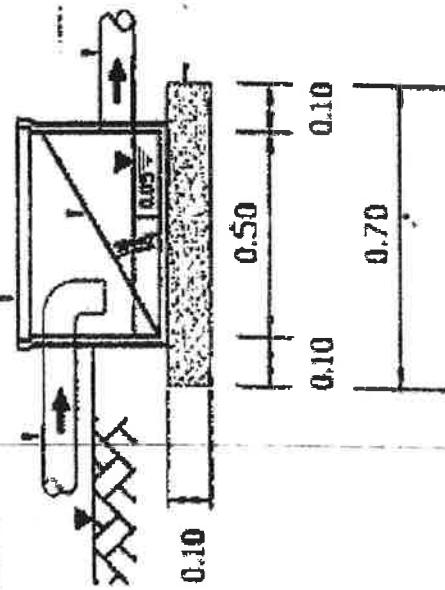


รูปที่๑  $\Delta$ - $\Delta$

บ่อพักซึ่งมีขนาดสี่เหลี่ยมสี่หน้ารูป平行ปิรามิดเป็นหน้าตาก 0.40x0.50x1  
พื้นที่ของอาชา (ห้องน้ำ)  
คุณภาพของห้องน้ำดีมาก + 6 เมตร ระยะห่างชุดห้องน้ำจากห้องน้ำ 0.02 เมตร  
ห้องน้ำออกแบบให้เป็นร่องรั้ว PVC Ø 2"-3"

ห้องน้ำออกแบบให้เป็นร่องรั้ว PVC Ø 2"-3"


ห้องน้ำแบบร่องรั้ว

แบบร่องรั้ว PVC Ø2"-3"	
รายการ	รายละเอียดของรายการ (ห้องน้ำแบบร่องรั้ว)
ลักษณะ	ห้องน้ำ ขนาด 0.40x0.50x1 ห้องน้ำ ขนาด 0.40x0.50x1
คุณภาพ	คุณภาพดีมาก + 6 เมตร ระยะห่างชุดห้องน้ำจากห้องน้ำ 0.02 เมตร
รายการ	ห้องน้ำแบบร่องรั้ว PVC Ø 2"-3"
ค่าใช้จ่าย	2 หมื่น สามพันบาท
รวม	1

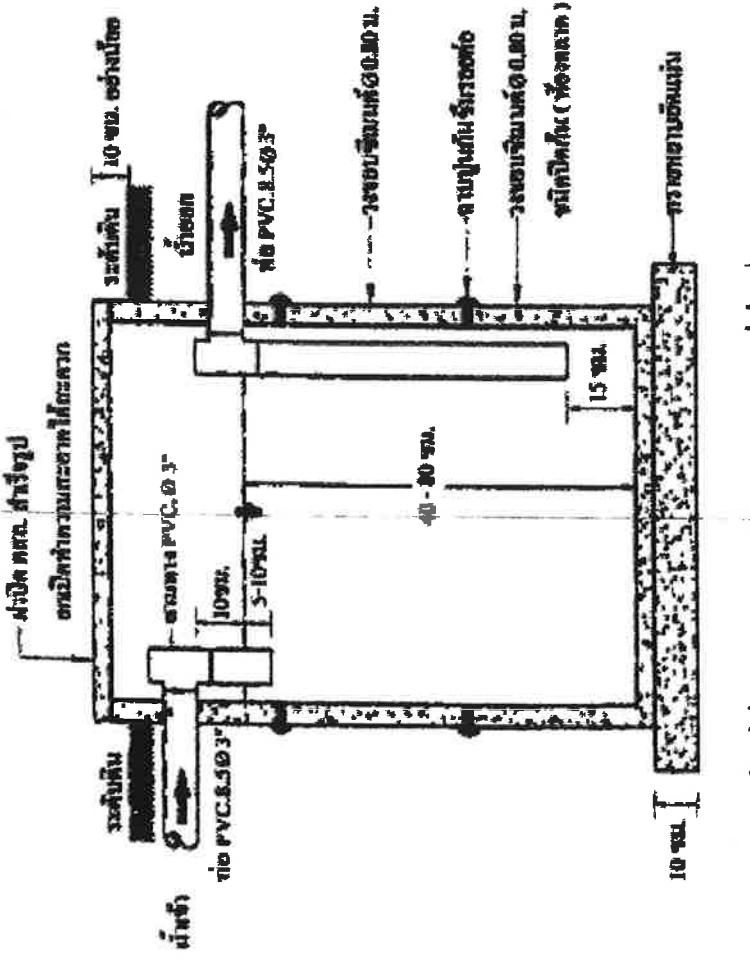

ส่วนบนด้านซ้าย  
ต่อไปนี้คือการระบุวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

หินอ่อน 10 ซม. ขนาด 10x10x10 ซม.

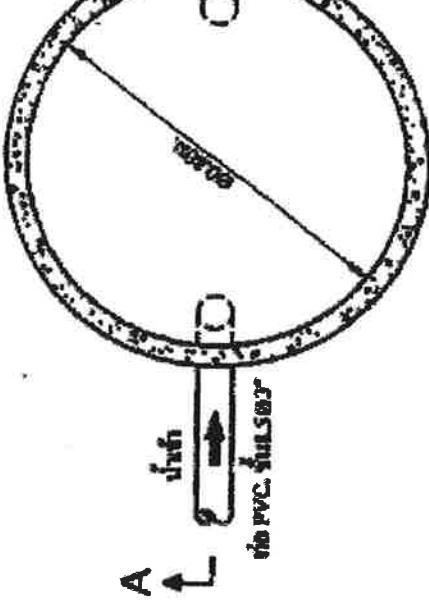

แบบนบลังค์ไชยบัน

## รากฐานห้องน้ำห้องน้ำ

จังหวัดเชียงใหม่ ( ประเทศไทย )

แบบ

หินอ่อน  
หินอ่อน  
หินอ่อน  
หินอ่อน  
หินอ่อน

รูปที่ A - A

ମେ.ଏ.ପ୍ଲଟ ଶରୀର ମହାନ୍ତିର୍ମାଣ


ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପଦବୀ

ଶ୍ରୀ  
ପାତ୍ରକାଳୀଙ୍କ

ลักษณะ 5.50 ใหม่



ห้องน้ำต่ำ PVC 0.1"

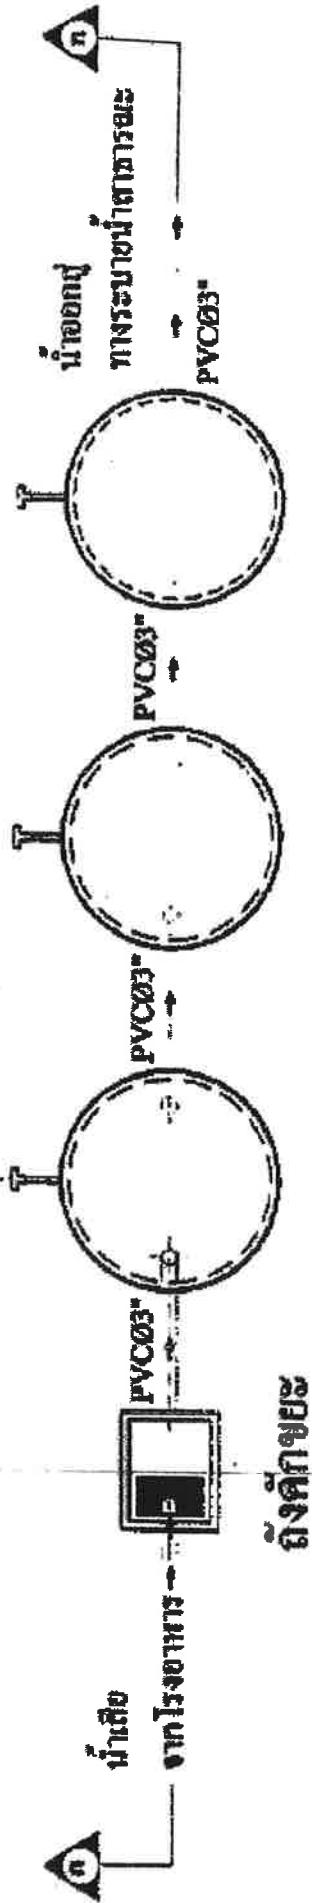

ถังคักไช่น 1      ถังคักไช่น 2      ถังคักไช่น 3


## ถังคักไช่นบาน้ำดี 2 ลิตร. / วัน

(สำหรับใช้ในบ้านพักเรือน 500 - 700 คน)

ราคาระเบียบค่ารากถอนเท้า

ถังคักไช่นบาน้ำดี ห้องน้ำต่ำ PVC 0.1" ขนาด 0.50 x 0.40 ล. (ห้องน้ำต่ำ ห้องน้ำ) ถังคักไช่นบาน้ำดี ห้องน้ำต่ำ PVC 0.3" ขนาด 1.00 x 0.40 ล. (ห้องน้ำต่ำ ห้องน้ำ) ถังคักไช่นบาน้ำดี ห้องน้ำต่ำ PVC 0.3" ขนาด 1.00 x 0.40 ล. (ห้องน้ำต่ำ ห้องน้ำ) ห้องน้ำต่ำ PVC 0.1" ห้องน้ำต่ำ PVC 0.3" ห้องน้ำต่ำ PVC 0.3"


จำนวนห้องน้ำต่ำ PVC 0.1"	จำนวนห้องน้ำต่ำ PVC 0.3"	จำนวนห้องน้ำต่ำ PVC 0.3"
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

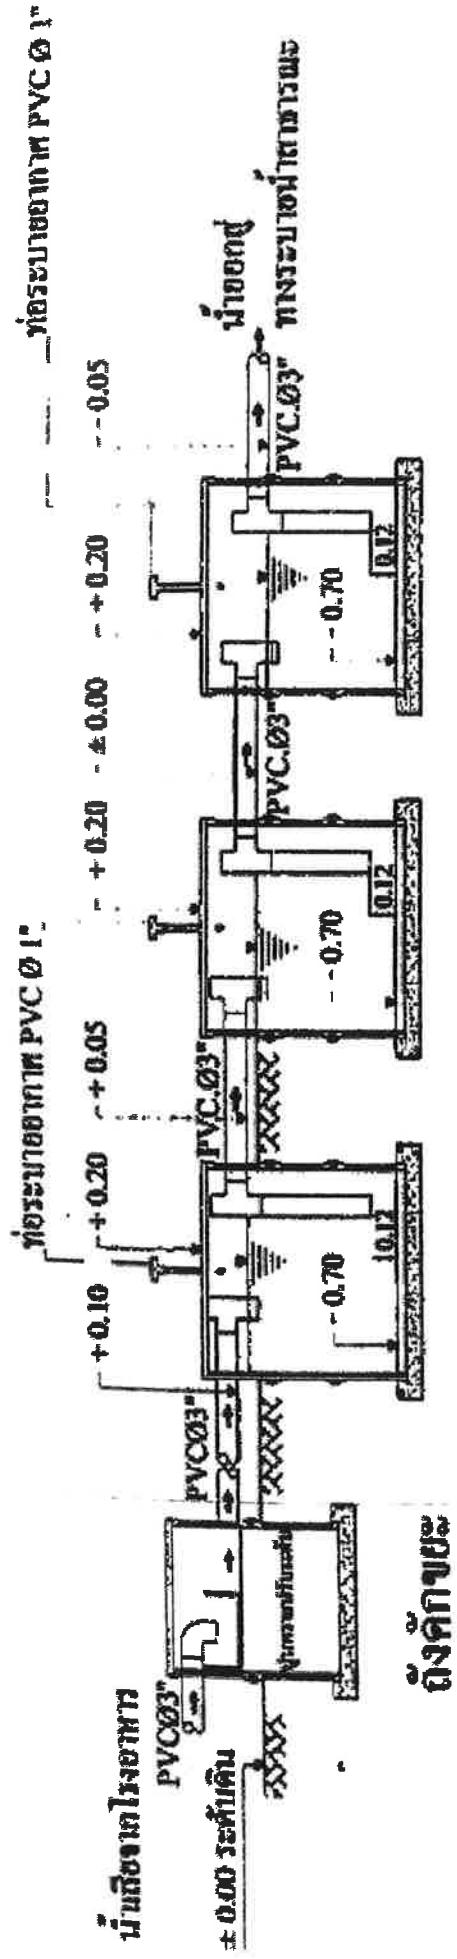

น้ำทึบจะหาย PVC φ2"-3"

บานหักซึ่งมันต้องเสียไปในส่วนของบานหักที่เสียหาย 0.40x0.50 ม.  
หรือเสีย 0.20 เมตร


หอยน้ำซึ่งกินไปเสียหักไขมัน PVC φ 2"-3"

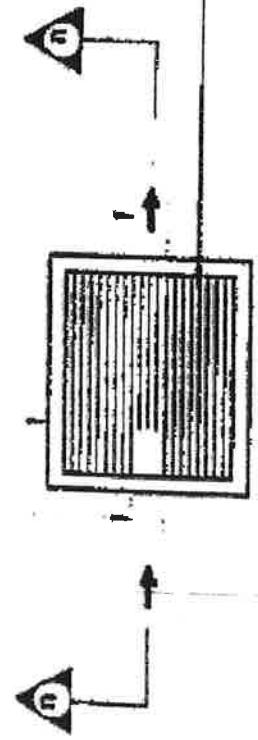

### แม่น้ำซึ่งตัดขาด

น้ำทึบจะหาย PVC φ2"-3"

± ระยะเดิน

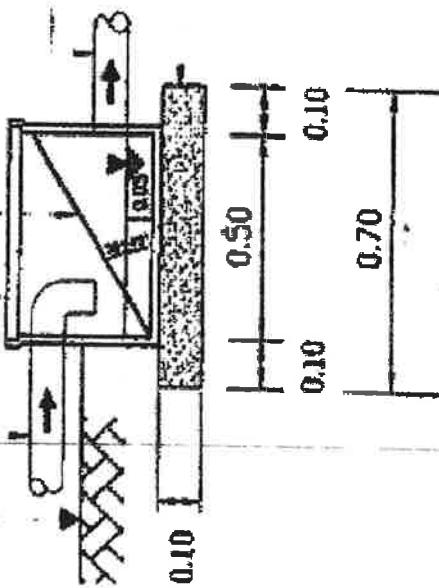

หรือหักซึ่งเสียหักไขมัน PVC φ 2"-3"

หอยน้ำซึ่งกินไปเสียหักไขมัน PVC φ 2"-3"  
หอยน้ำซึ่งเสียหักไขมัน PVC φ 2"-3"

บานหักซึ่งเสียหักไขมันสำหรับปูนบ้านที่เสียหักไขมันบานหัก 0.40x0.50 ม.  
หรือเสีย 0.20 เมตร

หอยน้ำซึ่งเสียหักไขมัน φ 6 เมตร รวมทั้งหักไขมันที่เสียหักไขมัน 0.021 ล.

หอยน้ำซึ่งกินไปเสียหักไขมัน PVC φ 2"-3"

หอยน้ำซึ่งเสียหักไขมัน PVC φ 2"-3"

### กรองดูดหักไขมัน

สำหรับหักไขมันบานหัก (หักไขมันบานหัก)

จำนวน

หักไขมัน

หักไขมันบานหัก

รูปที่ ๔  $\Delta_0 - \Delta_1$


የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ተቻላይ የዚህን ማቻል በግብር

በመጀመሪያው ስራው እንደሚታረው

መ አጠቃላይ

# ถังดักไขมันขนาด 4 ลิตร. / วัน

ถังดักไขมัน

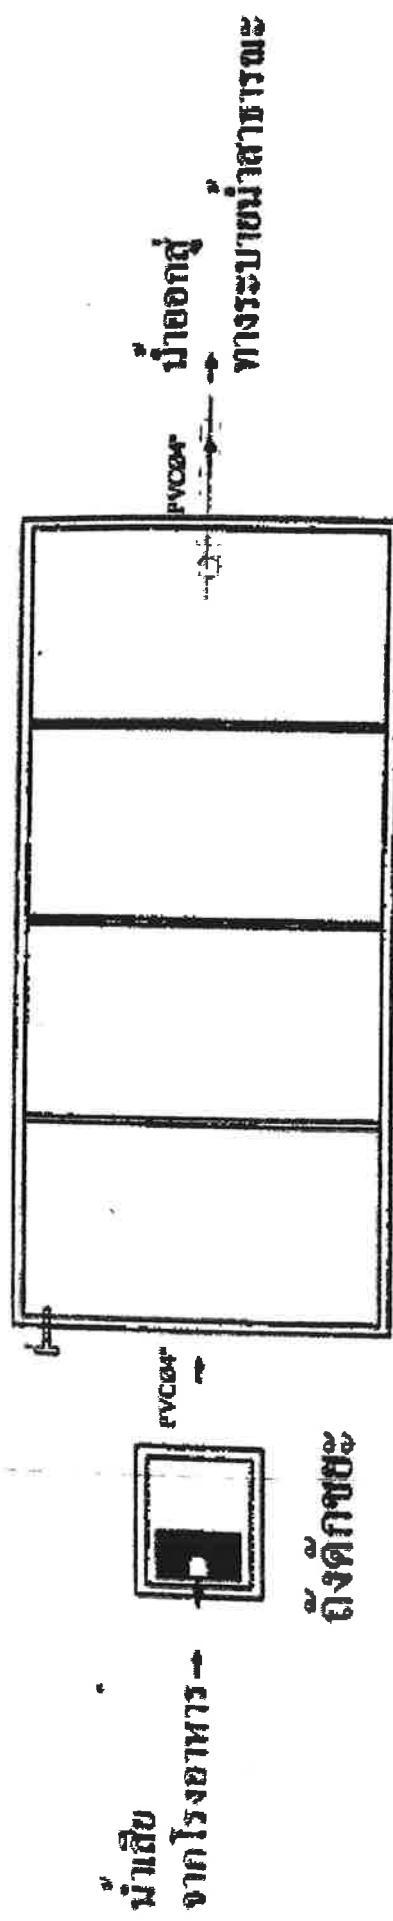


ถังดักไขมัน PVC Ø. 1 1/2"

โครงสร้างถังดักไขมัน	
ส่วนประกอบภายในถังดักไขมัน ( ส่วนที่ต้องดูแล )	
ลักษณะ	ถังดักไขมันจะต้องไม่หักหักง่ายและต้องมีความแข็งแรง
ขนาด	ขนาดมาตรฐาน ขนาด 1 1/2" x 35x35
วัสดุ	PVC ขนาดมาตรฐาน ขนาด 1 1/2" x 35x35
การติดตั้ง	ติดตั้งด้วยสายรัด หรือบล็อกหัวเข็มขัด
การซ่อมบำรุง	ไม่ต้องซ่อมบำรุง

ถังดักไขมัน ถังดักไขมันที่ทำรึงประปาสีเหลือง Ø.50x0.40L. ( ฝาเรืองน้ำ ห้องเผาดัก )  
ถังดักไขมัน ถังดักไขมันขนาด 4 ลิตร. / วัน

น้ำเสียจากท่อ

ห้องรับน้ำทาง PVC Ø 1 1/2"

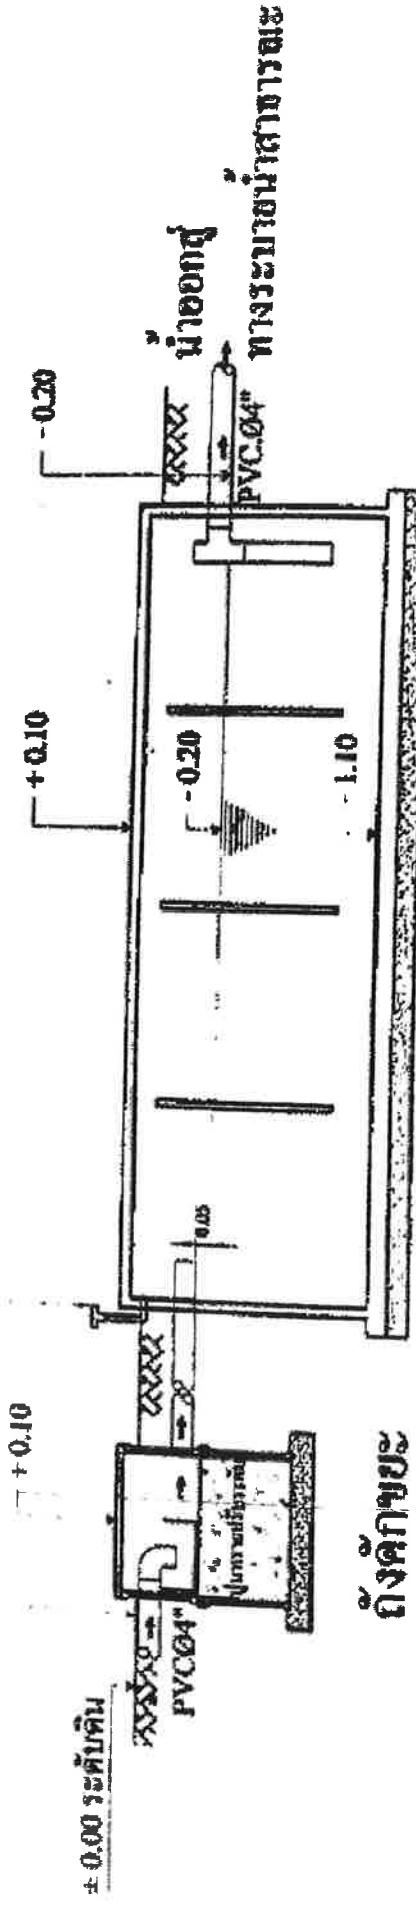

ตั้งค่าไขมัน


บังคับ ไขมัน นาโนได 4 ลิตร. ม. / วัน

บังคับ ไขมัน ตั้งค่าไขมันที่สำหรับส์ห้อง Ø 50x0.40m. ( ฝาซีเมนต์ ห้องลอก )  
บังคับ ไขมัน ห้องรับน้ำผู้ถูกทางระบายน้ำขนาด 4 ลิตร. ม. / วัน


การควบคุมชั้นต้น  
สำหรับห้องรับน้ำผู้ถูกทางระบายน้ำ ( ฝาซีเมนต์ )

รายละเอียด

รายการ	มาตรฐาน	หมายเหตุ
รายการ	มาตรฐาน	หมายเหตุ

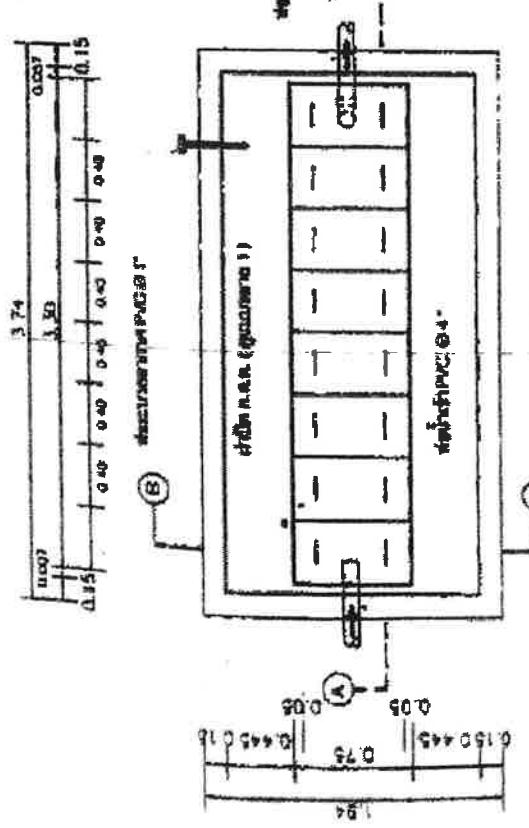


### แบบรูปที่ ๑ โครงสร้างหลังคากันน้ำ

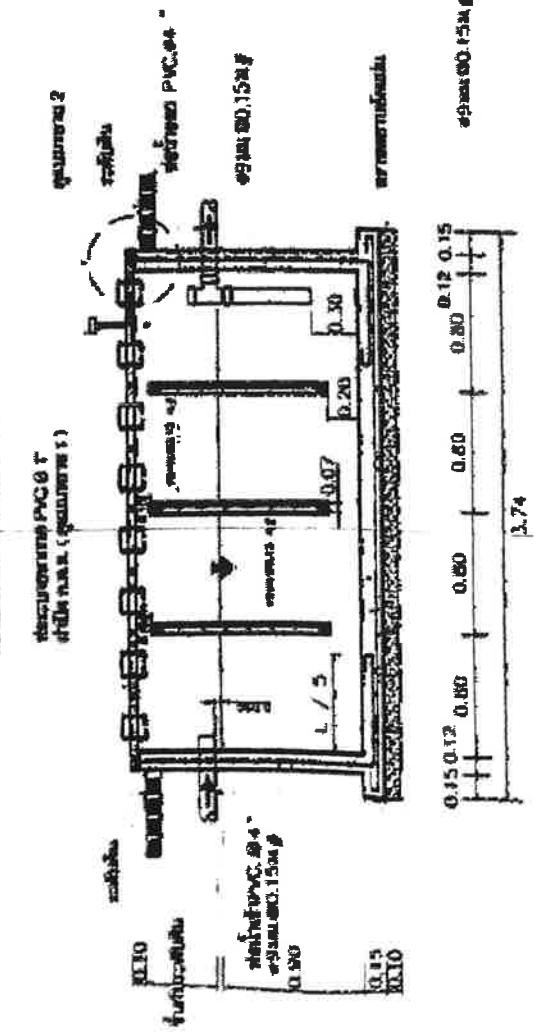


### รูปที่ ๑-๑

### แบบรูปที่ ๑ ผู้ผลิต ก.ภ.ร.

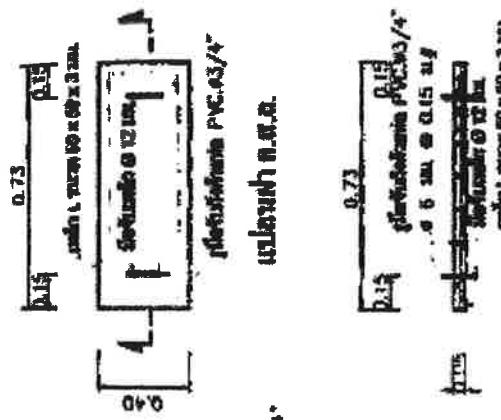

### รูปที่ ๑-๒

ผู้ผลิต ก.ภ.ร.  
ขนาด 1.91 x 3.74  
หนา 0.12 m

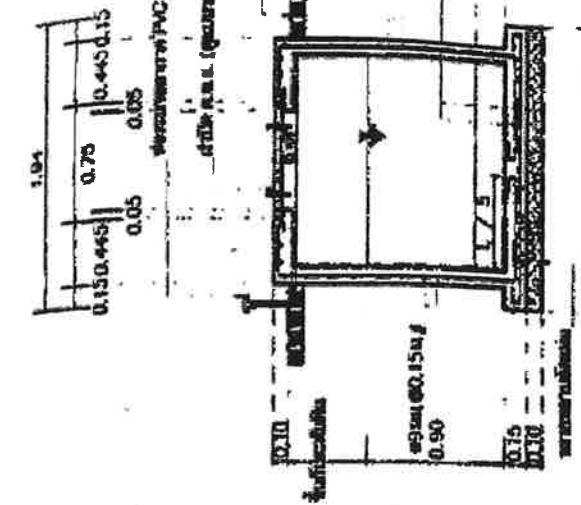

### รูปที่ ๑-๓

ผู้ผลิต ก.ภ.ร.  
ขนาด 1.91 x 3.74  
หนา 0.12 m

ผู้ผลิต ก.ภ.ร.  
ขนาด 1.91 x 3.74  
หนา 0.12 m

ผู้ผลิต ก.ภ.ร.  
ขนาด 1.91 x 3.74  
หนา 0.12 m


### แบบรูปที่ ๒

รายการ	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด
ผู้ผลิต	บริษัท ก.ภ.ร.	บริษัท ก.ภ.ร.	บริษัท ก.ภ.ร.
ขนาด	1.91 x 3.74	1.91 x 3.74	1.91 x 3.74
หนา	0.12 m	0.12 m	0.12 m
วัสดุ	UPVC ขนาด 3/4"	UPVC ขนาด 3/4"	UPVC ขนาด 3/4"
จำนวน	๑	๑	๑

น้ำท่วมทางการระบายน้ำ PVC. Ø2"-3"

บ่อตัดดินสี่เหลี่ยมส่วนฐานรีชั่วปีบานหักยกกันขนาด 0.40x0.50m  
พื้นดินฝุ่น (ห้องเย็น)

ห้องเย็น PVC Ø 2"-3"

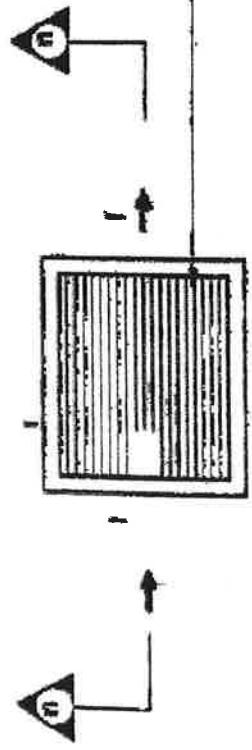

เพิ่มการแข็งตัวให้กับผู้ใช้ • 6 บาน รั้วระบายน้ำหักยกกันกว้าง 0.02m


### แบบรากน้ำดึงดูด

น้ำท่วมทางการระบายน้ำ PVC. Ø2"-3"  
+ ระดับน้ำ

+

บ่อตัดดินสี่เหลี่ยมส่วนฐานรีชั่วปีบานหักยกกันกว้าง 0.02m  
พื้นดินฝุ่น (ห้องเย็น)

ห้องเย็น PVC Ø 2"-3"

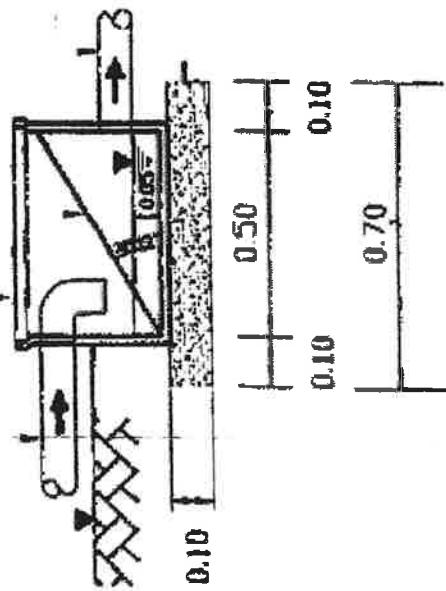

### ทางเดินทางเดินบน

กรวยดูดควันบ้านเรือน  
สำหรับห้องเย็นและห้องน้ำ (ห้องน้ำร้อน)

แบบ

รายการ	รายละเอียด	หมายเหตุ
เส้นผ่าศูนย์กลาง	เส้นผ่าศูนย์กลาง	เส้นผ่าศูนย์กลาง
เส้น周長	เส้น周長	เส้น周長


รูปตัวดู Ø-Ø

HUMANOMICS PVC. 02 - 3

បានកែវិយាយនៅលាស់សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នាក់ 0.40x0.50 គី

卷之三

พาร์ทิชัน PVC ๒" - ๓"

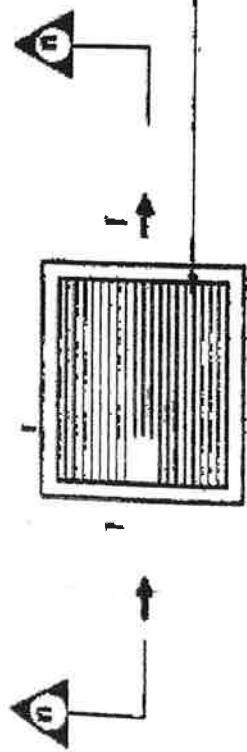

ແກ່ລາຄານີ້ກັບອົງຕິດຕະບຸບັນຍະ

พื้นที่ของท่อ PVC ๘๒"- ๓"

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 36, No. 1, January 2011  
DOI 10.1215/03616878-36-1 © 2011 by The University of Chicago

บันทึกโดยบานันดาห์ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณบ้านเลขที่ ๐.๔๐๐.๕๐๑

เพิ่มการจัดการศักยภาพ & ความรับผิดชอบในการทำงาน 0.0211  
ร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับ PVC ของ 3-5

И.И.ПОДЛЯСКИЙ

